
Firma	Solution-MUC Gernlindener Weg 32 82256 Fürstenfeldbruck	Prüfer: Schmidt Stefan Telefon: 089 - 41 999 630 E-Mail: kontakt@solution-muc.de
--------------	---	---

Gerät	testo 883	Serien-Nr.: 63294317
--------------	-----------	----------------------

Auftraggeber	Musterfirma Gabelsbergerstrasse 17 80333 München	Messort: Musterfirma Gabelsbergerstrasse 17 80333 München Messdatum: 20.12.2024
---------------------	--	---

Auftrag	Wärmebildauswertung - EG UVT NN 1	
----------------	-----------------------------------	--

EG UVT NN 1


Datei: IR001412.BMT

Datum: 10.01.2025

Objektivtyp: 30° x 23°

Serien-Nr. Objektiv: 63256495

Uhrzeit: 11:22:51

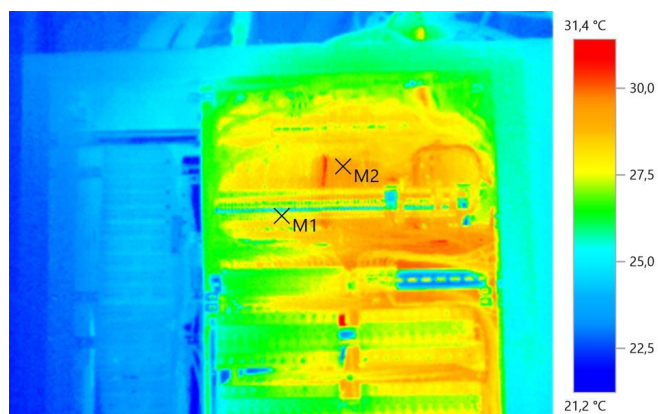

Bildparameter:

Emissionsgrad: 0,95

Refl. Temp. [°C]: 20,0

Bildmarkierungen:

Messobjekte	Temp. [°C]	Emiss.	Refl. Temp. [°C]	Bemerkungen
Messpunkt 1	27,6	0,95	20,0	CenterSpot
Messpunkt 2	29,1	0,95	20,0	-

EG UVT NN 1



Datei: IR001413.BMT

Datum: 10.01.2025

Objektivtyp: 30° x 23°

Serien-Nr. Objektiv: 63256495

Uhrzeit: 11:23:06

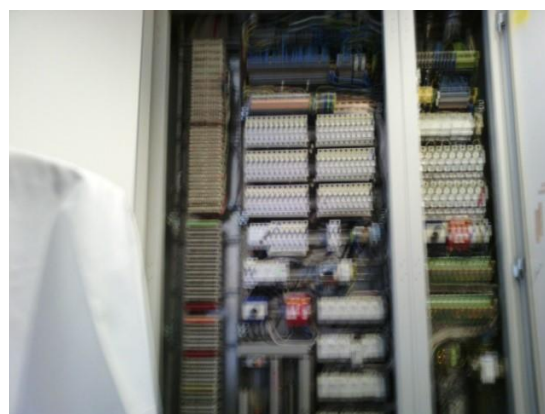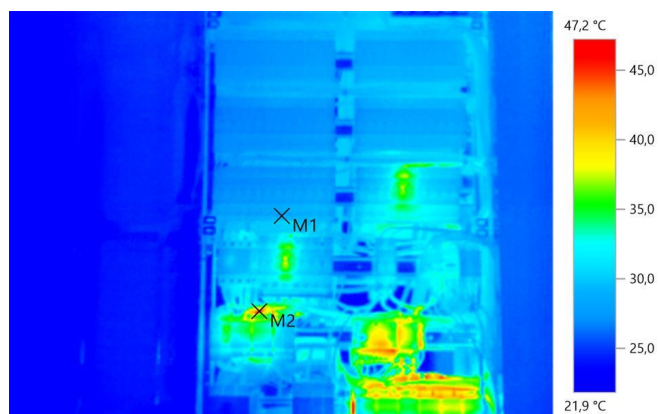

Bildparameter:

Emissionsgrad: 0,95

Refl. Temp. [°C]: 20,0

Bildmarkierungen:

Messobjekte	Temp. [°C]	Emiss.	Refl. Temp. [°C]	Bemerkungen
Messpunkt 1	28,1	0,95	20,0	CenterSpot
Messpunkt 2	45,2	0,95	20,0	-

EG UVT NN 1


Datei: IR001414.BMT

Datum: 10.01.2025

Objektivtyp: 30° x 23°

Serien-Nr. Objektiv: 63256495

Uhrzeit: 11:23:16

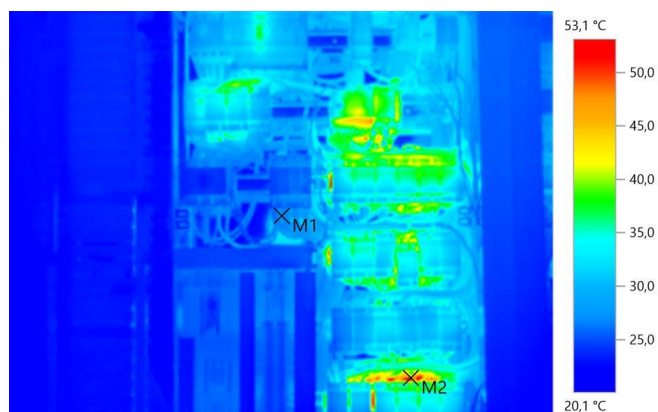

Bildparameter:

Emissionsgrad: 0,95

Refl. Temp. [°C]: 20,0

Bildmarkierungen:

Messobjekte	Temp. [°C]	Emiss.	Refl. Temp. [°C]	Bemerkungen
Messpunkt 1	27,2	0,95	20,0	CenterSpot
Messpunkt 2	47,9	0,95	20,0	-

EG UVT NN 1


Datei: IR001415.BMT

Datum: 10.01.2025

Objektivtyp: 30° x 23°

Serien-Nr. Objektiv: 63256495

Uhrzeit: 11:23:26

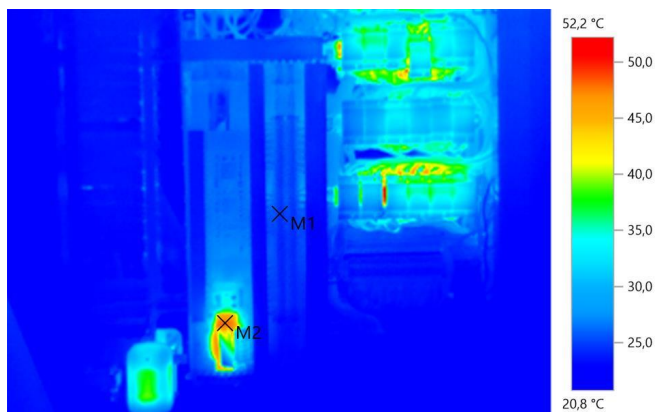

Bildparameter:

Emissionsgrad: 0,95

Refl. Temp. [°C]: 20,0

Bildmarkierungen:

Messobjekte	Temp. [°C]	Emiss.	Refl. Temp. [°C]	Bemerkungen
Messpunkt 1	23,9	0,95	20,0	CenterSpot
Messpunkt 2	47,4	0,95	20,0	-

Fazit:

keine Beanstandungen

30.12.2024 ,

Schmidt Stefan